Утверждаю: Главный метролог ЗАО «ИВК-Саяны»

_____ Епишкин П.В.
подпись расшифровка

Акт № 005 от «09» октября 2013 г.

калибровки измерителя ИНДИВИД (регистрационный номер 51791-12 в Государственном реестре средств измерений) для определения поправочного коэффициента соответствующего модели отопительного прибора в соответствии с описанием типа средства измерения и методикой калибровки

Данные отопительного прибора:

Производитель: ООО «САНТЕХЛИТ»
Почтовый адрес: 242620, п. Любохна, Брянской обл., ул. Брянская, 39-а

Модель: МС-140М-500-0,9

Дата испытания: 09.10.2013

Средства испытания: Установка калибровки измерителей УИ-07

Крепление измерителя: Центр теплового адаптера на высоте 3/4 общей высоты отопительного прибора, считая от нижнего края, использовался КМЧ №2.
(Схема крепления измерителя приведена в Приложении А к настоящему документу)

Фотография отопительного прибора

Результаты испытаний

Значение коэффициента k для отопительных приборов МС-140М-500-0,9 для измерителей ИНДИВИД-1 и ИНДИВИД-1 РМД составляет 0,0770

Ответственный за калибровку: _____ Иванов А.А.
подпись расшифровка

Дата: 09.10.2013
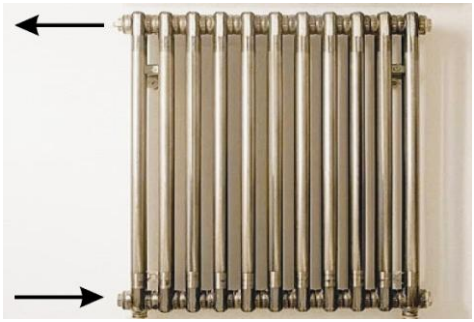
Схема подключения